

Actualización de formato de mensajes pregrabados en equipos NEO y ONE

Cómo actualizar los mensajes pregrabados de los
equipos NEO y ONE




1 DESCRIPCIÓN


Este manual contiene información para poder cambiar a un formato correcto los mensajes de evacuación y alerta ya que estos archivos deben ser .wav PCM monocanal 16 bits 24 o 48 kHz.

1.1 Conexión a NEO APP

Introduzca la contraseña de acceso a NEOAPP en la ventana (Por favor contacte con support@lda-audiotech.com).

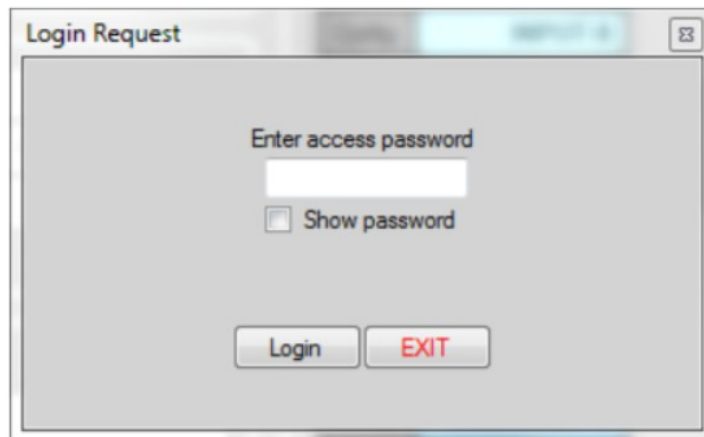


Inserte la dirección IP de su equipo NEO y haga click en el botón "Connect". Por ejemplo, dirección IP 192.168.3.50.

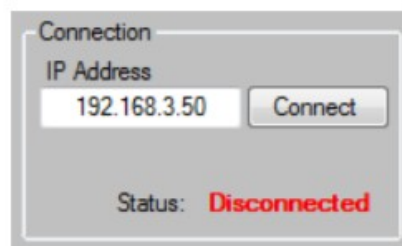


1.2 Cambio de formato en los mensajes de EVAC y ALERT

Seleccione la pestaña “Audio Messages”.

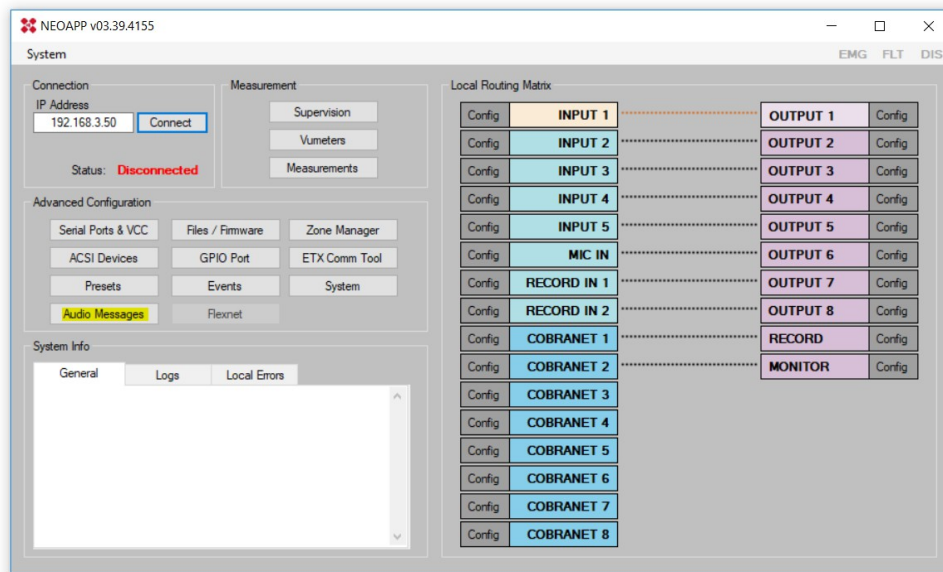

En la ventana que aparece, haga click en “Send Messages” y seguidamente “Convert Local File”.

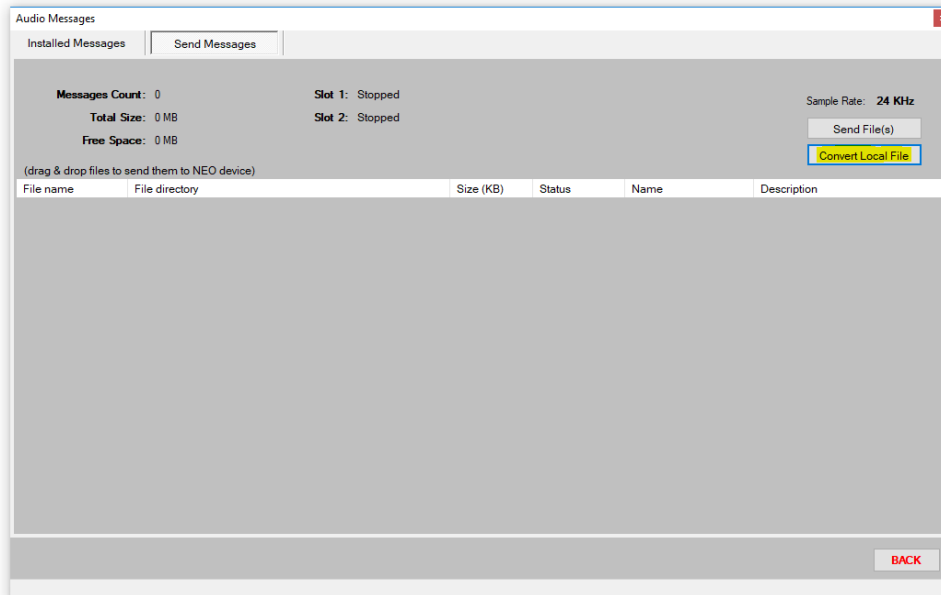

Por último, seleccione el archivo que quiere convertir con el fomato correcto e indique donde quiere guardarlo. Los nombres de fichero deben tener un maximo de 8 caracteres sin espacios ni caracteres especiales (simbolos) con la extension “.wav”.